

Управление в одно касание (ONE_TOUCH)

[Обсуждение на форуме](#)

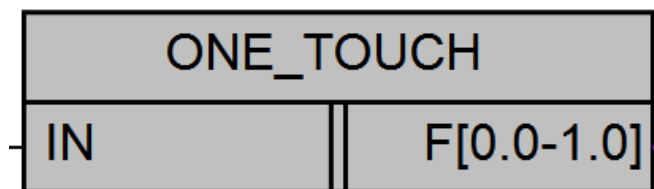


Рисунок 1 – Условное обозначение

Входы	Тип данных	Пояснения	Диапазон
IN	bool	Сигнал управления выходом	0/1
Выходы	Тип данных	Пояснения	Диапазон
F	float	Аналоговый регулируемый выход	0.0-1.0

Описание работы макроса

Макрос позволяет управлять аналоговым значением на выходе, в диапазоне работы аналоговых каналов, программируемых реле. Алгоритм поддерживает 2 режима работы:

1. Плавное увеличение/уменьшение выходного значения, осуществляется подачей на вход IN «1» и удержанием до набора необходимого значения, после снятия сигнала и последующей подачи «1», значение на выходе будет уменьшаться до момента снятия сигнала, или достижения значения равным 0. Чередование режима уменьшения/увеличения, происходит при каждой подаче «1» на вход IN.
2. Дискретное управление выходным сигналом 0/1, для этого необходимо кратковременно подать «1» на вход IN, циклическая кратковременная подача «1» будет задавать на выходе значения 0 или 1.0.

В случае, если на выходе задано значение >0 , кратковременная подача «1» установит на выходе значение равное 0.

Для возможности более точного задания, в алгоритме поддерживается несколько скоростей нарастания выходного сигнала, чем дольше удерживается «1» на входе IN, тем быстрее происходит изменение выходного сигнала

Тестирование проводилось с установленным временем фильтра на дискретном канале равным 50 ms, в зависимости от времени цикла программы и подключаемого оборудования значение может изменяться.

Пример работы

На рисунке 2 приведен пример работы макроса в режиме симуляции при управлении аналоговым выходным каналом и дискретным в ШИМ режиме. В данном случае на аналоговом выходе AO1 будет значение 12mA или 5В в зависимости от модификации выходного канала. Дискретный выход будет замкнут в течении 500 ms и столько же разомкнут.

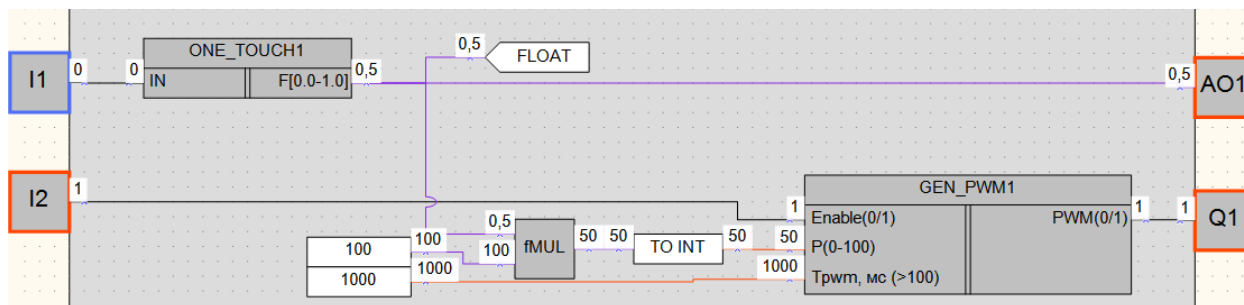


Рисунок 2 – Пример работы макроса

Область применения макроса:

- 1) В алгоритмах, в которых необходимо плавное регулирование выходными аналоговыми сигналами через дискретный вход
- 2) В сценариях управления освещением с использованием одной кнопки для разных режимов

Разработчик	Версия	Дата изменения
Ревака Ю.Н.	1.0	08.02.19