

Таймер наработки со счетчиком включений (OperTimer\_v1.00)

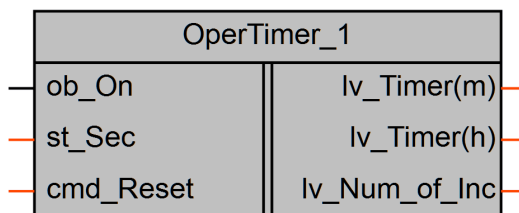


Рисунок 1 – Условное обозначение


Входы	Тип данных	Пояснения	Диапазон
ob_On	Bool	Пусковой сигнал	
st_Sec	Int	Системная переменная секунд	0 .. 59
cmd_Reset	Int	Команда на сброс таймера	
Выходы	Тип данных	Пояснения	Диапазон
lv_Timer(m)	Int	Время наработки в минутах	
lv_Timer(h)	Int	Время наработки в часах	
lv_Num_of_Inc	Int	Количество включений	

**Описание работы макроса**

Макрос позволяет считать время активности сигнала «ob\_On» и количество его включений.

**Сброс таймера**

Для сброса таймера необходимо подать на соответствующий вход (cmd\_Reset) необходимо подать либо номер данного таймера (Сбр. Номер), либо номер сброса всех таймеров (Сбр. всех номер). Номера задаются в свойствах макроса, по умолчанию равны 1 и 10.

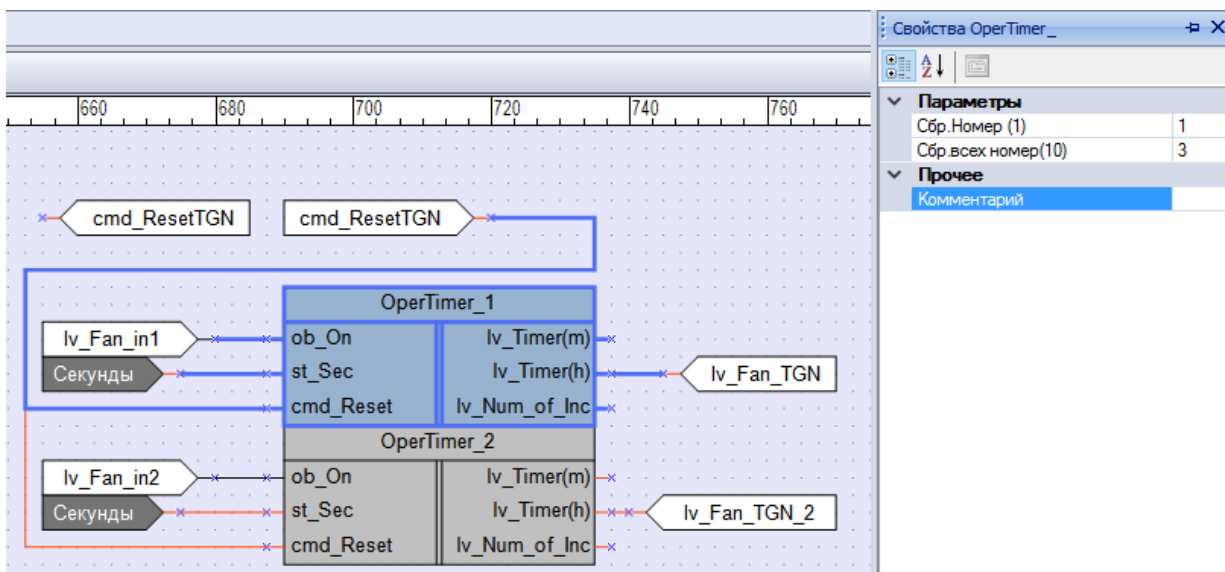

Разработчик	Версия	Дата изменения
ОВЕН	1.0	13.07.18