

## Сохранить (Save)



Рисунок 1 – Условное обозначение

<b>Применение на контроллерах</b>		ПР110-xxx, ПР110-xxx-Ч, ПР114-xxx, ПР114-xxx-Ч, ПР200-xxx	
<b>Входы</b>	<b>Тип данных</b>	<b>Пояснения</b>	<b>Диапазон</b>
clk	BOOL	Сохранить	
var	INT	Наблюдаемое значение	
<b>Выходы</b>	<b>Тип данных</b>	<b>Пояснения</b>	<b>Диапазон</b>
Out	INT	Сохраненное значение	

### Описание работы макроса

Макрос позволяет сохранить промежуточное значение измерения для дальнейшей обработки. Сохранение происходит по переднему фронту сигнала на входе clk.

Для целочисленных значений.

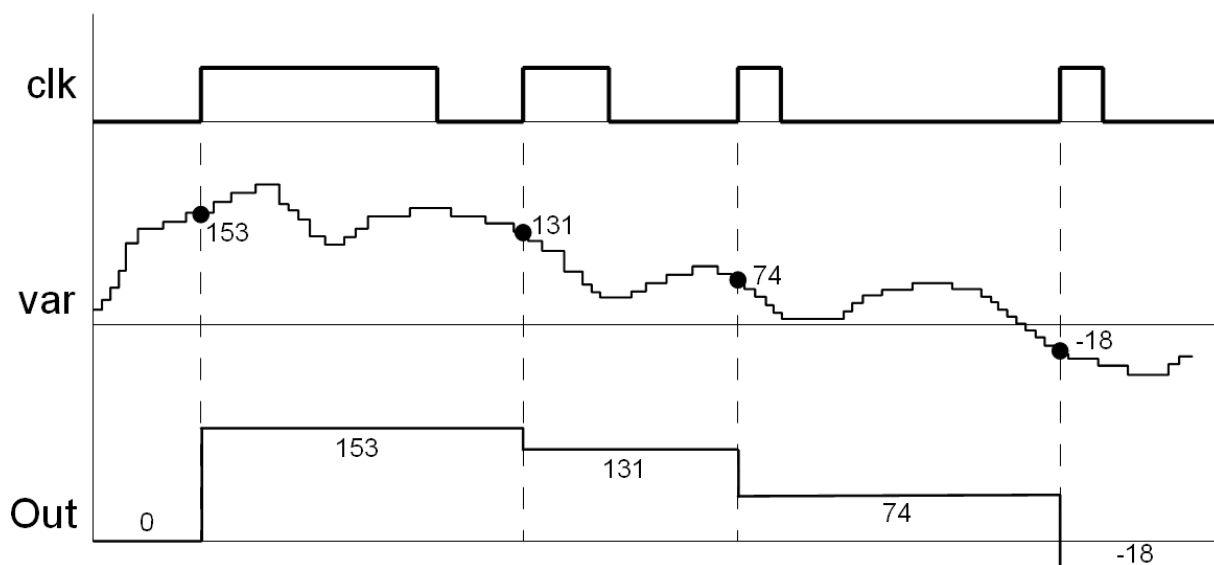


Рисунок 2 – График работы макроса Save

### Область применения макроса:

Анализ динамики процесса

Разработчик	Версия	Дата изменения
Инж.-программист ОВЕН Головащенко А.Н.	1.1	26.02.2015